

Согласовано
 Начальник отдела ЧС
 Жети-Огузского района
 майор Н.С Касымалиев
 « 25 » августа 2021г.

Средняя школа имени К.Чылабаева ПЛАН ЭВАКУАЦИИ I ЭТАЖА

Утверждаю
 Директор средней школы
 имени К.Чылабаева
 Асаналиева А.А.
 « 30 » августа 2021г.



При пожаре звонить 101 или 03946 51-2-44

Ответственная Рабаева Ж.
 Зам.директора по хоз.части

Ответственное лицо при возникновении пожара
 зам.директор по хоз.части Рабаева Ж.
 « 25 » августа 2021г.



HA PLAST



ӨРТ
ЧЫККАНДА
101
ЧАЛГЫЛА!





ОГнетушитель порошковый

ТУШИТЬ С РАССТОЯНИЯ НЕ МЕНЕЕ 1М

- 1. Сорвать пломбу, выдернуть чеку.
- 2. Нажать на рычаг, направить струю на пламя.

Icons for fire classes: A (wood), B (liquids), C (gases), D (metals). A lightning bolt icon with the text 'ДО 1000В' (Up to 1000V).

ОГнетушитель сразу после использования
безопасен от действия нагревателя и порошков (вср. № 1, сн-4846/10-РЕН)

2018 2019 2020 2021 2022 I II III IV V VI VII VIII IX X

No




Согласовано
Начальник отдела ЧС
Жети-Огузского района
майор Н.С. Касымалиев
« 15 » августа 2021г.

Средняя школа имени К.Чылабаева

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ II ЭТАЖА

Утверждаю
Директор школы
имени К.Чылабаева
Асаналиева А.А.
« 10 » августа 2021г.

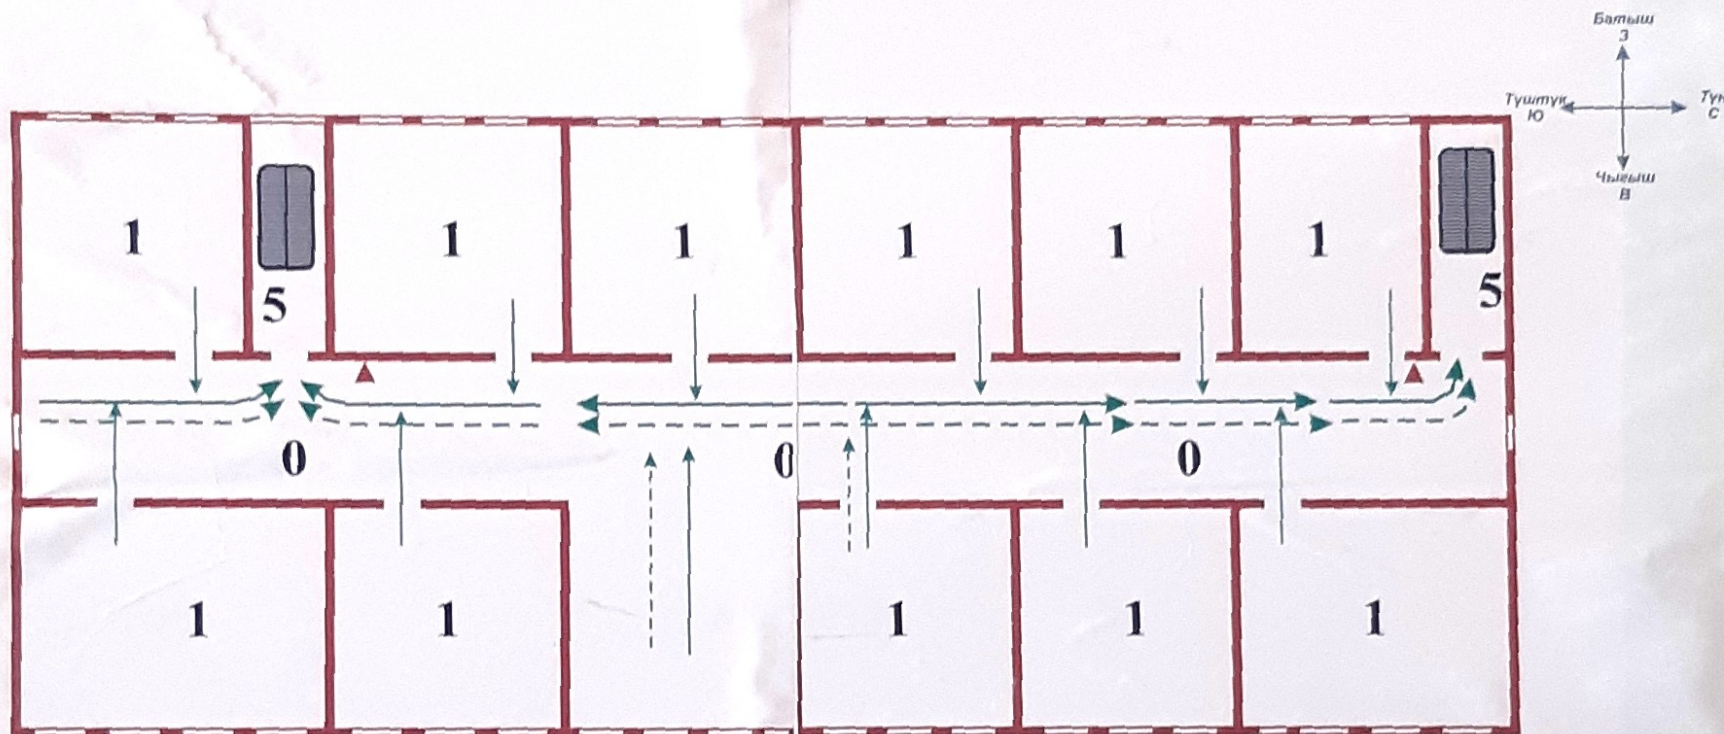

Условные обозначения

- ▲▲ - пожарный щиты
- ▲ - огнетушитель
- - направления эвакуаций
- - -> - запасной выход

Экспликация помещений

- 0 - коридоры
- 1 - класс кабинеты
- 5 - лестницы

При пожаре звонить 101 или 03946 51-2-44

Ответственное лицо при возникновении пожара зам. директор по хоз.части Рабаева Ж. « 15 » августа 2021г.

